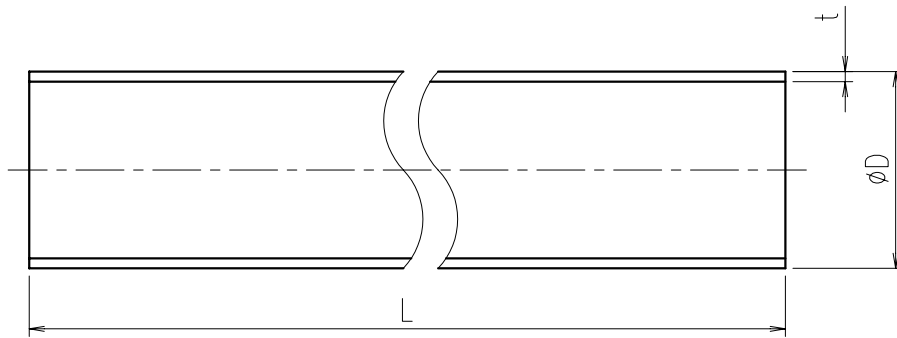


品名

エスロン
プラント用HTパイプ T-17

寸法表

単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 | 外径 ØD | 肉厚 t | 全長 L | 参考重量 kg/m |
|-----------|-----|----------|--|---------|--------------|
| □ | 13 | 18±0.10 | 2.5 ± 0.20 | 4000±10 | 0.180 |
| □ | 16 | 22±0.10 | 3.0 ± 0.30 | | 0.265 |
| □ | 20 | 26±0.10 | 3.0 ± 0.30 | | 0.321 |
| □ | 25 | 32±0.10 | 3.5 ± 0.30 | | 0.464 |
| □ | 30 | 38±0.10 | 3.5 ± 0.30 | | 0.561 |
| □ | 40 | 48±0.10 | 4.0 ± 0.30 | | 0.818 |
| □ | 50 | 60±0.15 | 4.5 ± 0.40 | | 1.161 |
| □ | 65 | 76±0.20 | 5.0 ± 0.50 | | 1.651 |
| □ | 75 | 89±0.25 | 5.8 ± 0.50 | | 2.244 |
| □ | 100 | 114±0.25 | 7.0 ± 0.60 | | 3.483 |
| □ | 125 | 140±0.40 | 8.2 ± 0.60 | | 5.025 |
| □ | 150 | 165±0.45 | 9.7 ± 0.70 | | 7.004 |
| □ | 200 | 216±0.80 | 11.0 ^{+1.30} _{-0.70} | | 10.485 |
| □ | 250 | 267±1.00 | 13.6 ^{+1.50} _{-0.90} | | 16.023 |
| □ | 300 | 318±1.10 | 16.2 ^{+1.70} _{-1.10} | | 22.732 |

- 備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。
 2.外径の許容差は平均外径を示します。
 3.呼び径13~50は、JIS規格品です。

品名

エスロン
プラント用HTパイプ T17

図番

HPI25AT17

製図


積水化学工業
株式会社

年月日

2009.11.20

承認印

品名

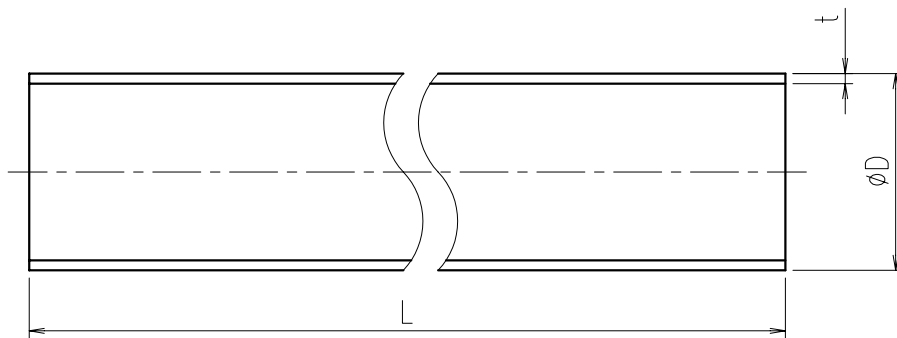エスロン
プラント用HTパイプ P-10

寸法表

単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 A | 外径 φD | 肉厚 t | 全長 L | 参考重量 kg/m |
|-----------|----------|----------|--|---------|--------------|
| □ | 16 | 22±0.10 | 3.0 ± 0.30 | 4000±10 | 0.265 |
| □ | 20 | 26±0.10 | 3.0 ± 0.30 | | 0.321 |
| □ | 25 | 32±0.10 | 3.5 ± 0.30 | | 0.464 |
| □ | 30 | 38±0.10 | 3.5 ± 0.30 | | 0.561 |
| □ | 40 | 48±0.10 | 4.0 ± 0.30 | | 0.818 |
| □ | 50 | 60±0.15 | 4.5 ± 0.40 | | 1.161 |
| □ | 65 | 76±0.20 | 5.0 ± 0.50 | | 1.651 |
| □ | 75 | 89±0.25 | 5.8 ± 0.50 | | 2.244 |
| □ | 100 | 114±0.25 | 7.0 ± 0.60 | | 3.483 |
| □ | 125 | 140±0.40 | 8.2 ± 0.60 | | 5.025 |
| □ | 150 | 165±0.45 | 9.7 ± 0.70 | | 7.004 |
| □ | 200 | 216±0.80 | 11.0 ^{+1.30} _{-0.70} | | 10.485 |
| □ | 250 | 267±1.00 | 13.6 ^{+1.50} _{-0.90} | | 16.023 |
| □ | 300 | 318±1.10 | 16.2 ^{+1.70} _{-1.10} | | 22.732 |

備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。

2.外径の許容差は平均外径を示します。

品名

エスロン
プラント用HTパイプ P-10

図番

HPI25AP10

製図

積水化学工業
株式会社

年月日

2009.11.20

承認印